


А. НА УЛИЧНИТЕ ВОДОПРОВОДИ



СЪГЛАСУВАНО И ОДОБРЕНО
29.09.16
Гл. архитект: ...

Б. НА СГРАДНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ

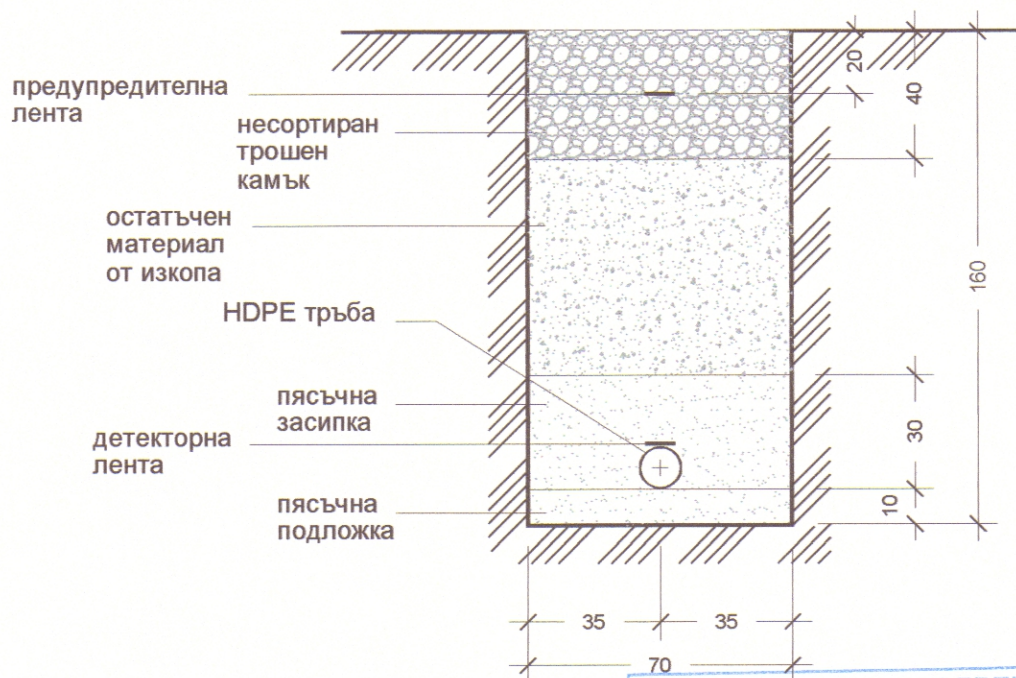

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Минимално уплътнение на засипките - 95%.
2. Засипването и уплътняването да стане на пластове по 0.20м.

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 05688
	инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
	Подпис: _____
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ДО 31.12.2016 Г. ГОДИНА

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ДОЛНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 1:20	2016г.
Вод.проектант:	инж.ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж.ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Възложител:	Ваньо Кочев		